

# Stavební připravenost

## pro masážní a parní boxy SANJET

- **KOUPELNA** – Masážní a parní boxy SANJET se instalují do kompletně připraveného prostoru. Musí být dokončené veškeré zednické a instalační práce, úplně dokončená a rovná dlažba. Je nutné, aby stěny koupelny svíraly pravý úhel a obklad musí být maximálně rovný. Listely s výstupky je nutné v místě montáže vynechat. Pro montáž boxu je potřeba zajistit v koupelně volné pracovní místo v rádiu 1,5 m od rohu, kde bude box instalován. Pro montáž boxů ve výbavě Elegance je potřebný prostor o výšce min. 245 cm.
- **ODPAD** - Sprchové boxy jsou vybaveny odtokovým zařízením Ø40 mm, včetně sifonu. Odpad na podlaze musí být připraven v bodě (O) na výkresu, podle předpisu ČSN 736760 Vnitřní kanalizace.
- **VODOINSTALACE** – Musí být provedena dle předpisů pro vnitřní vodovody ČSN 736660. Vývody teplé (T) a studené vody (S) musí být zakončeny ventily s vnějším závitem 1/2“ (tzv. “roháčky“) pro uzavření přívodu vody k boxu.
- **ELEKTROINSTALACE** (pouze pro výbavy STEAM, COMFORT, PROFI a ELEGANCE) Musí být provedena dle stanovených ČSN 332000 4 41, ČSN 332000 7 701, ČSN 332000 3, ČSN 332000 5 51, ČSN EN 60335 2 60, ČSN 332130 (změna 2/1994) cl.2.4.1. Parní box je zařízení třídy “T“. Musí být pevně připojen k síti a samostatně jištěn přes hlavní vypínač ( 230 V, 16 A ) s minimální vzdáleností rozevření kontaktů 3 mm, umístěný nejlépe mimo koupelnu. Síťová přípojka musí být provedena kabelem o jmenovitém průřezu 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> v délce min. 1,5m vyvedeným v bodě (E). Připojení do elektrické sítě musí být provedeno přes proudový chránič –30mA. Je nutno pravidelně kontrolovat správný chod spínače (test). Zemní odpor musí být menší než 4 Ohmy. Sprchový box musí mít doplňkovou ochranu pospojováním vodičem PE s min. průřezem 4 mm<sup>2</sup>. ( vyvést taktéž v bodě E, v délce min. 2 m). Boxy nelze začít užívat bez vystavení elektroinstalační revizní zprávy. Bez této revizní zprávy nebude uznána případná reklamacie výrobku.

### Pro optimální provoz boxu je nutno zajistit následující:

- Tlak vody mezi 2-5 bar.
- Dodávaná voda musí splňovat podmínky ČSN 830818 Jakost teplé užitkové vody a ČSN 757111 Pitná voda.
- Pokud tvrdost vody přesahuje 12GH, je nutné do vodovodního systému zařadit změkčovače vody. Na závadu generátoru páry, způsobenou vodou, která má vyšší tvrdost než 12 GH, se nevztahuje záruka!!

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO KOUPELNY

Instalace zásuvek, vypínačů a jiných elektrických zařízení musí být provedena mimo nebezpečné oblasti stanovené národní normou pro koupelny. Tyto normy obzvláště zakazují provádět elektroinstalaci v oblasti do 60-ti cm kolem sprchového boxu a ve výšce pod 225 cm. Vypínače jakož i jiná elektrická zařízení musí být instalována takovým způsobem, aby nebyla dosažitelná ze sprchového boxu.

### VÝROBCE ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST POKUD NEJSOU DODRŽENY:

- platné bezpečnostní předpisy pro zemní a elektrická zařízení a rozvody budovy.
- příslušné platné bezpečnostní předpisy a směrnice týkající se bezpečnosti v koupelnách.
- pokyny uvedené v této „stavební připravenosti“.

Pokud nebude možné osadit a zprovoznit box technikem z důvodu nedodržení pokynů uvedených ve „stavební připravenosti“, zavazují se uhradit náklady spojené s další přípravou.

Se stavební připraveností jsem byl seznámen a za přípravu montážního prostoru odpovídám.


datum a místo: ..... jméno a podpis: .....

adresa místa instalace, telefon:.....

## Stavební připravenost

pro masážní a parní boxy SANJET

SELENE, SFERA, IRIS, HYDRODROP, HYDROLUX

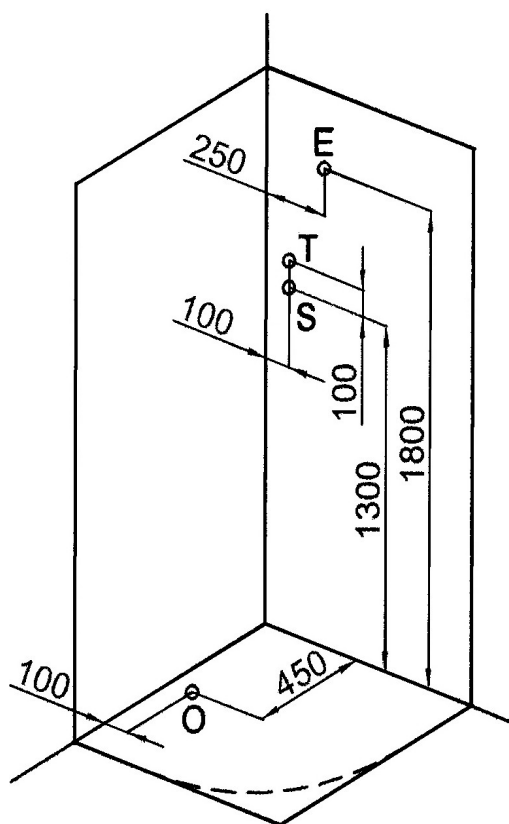

T...vývod teplé vody

S...vývod studené vody

O...vývod pro odpad

E...vývod elektrické energie (pouze pro vybavy: STEAM, COMFORT, PROFÍ a ELEGANCE)